



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 23-11-2023

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας

Υποδ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα Οικονομικό – Γραφείο Διαγωνισμών,

Ταχ. Δ/νση : Νεάπολη, Τ.Θ. 99, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη.

Πληροφορίες : Χατζοπούλου Αναστασία

Τηλέφωνο : 25413 51402

e-mail : supplies@hosp-xanthi.gr

http://www.hosp-xanthi.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

87/2023

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος χλωρίωσης δεξαμενών νερού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για χρονικό διάστημα τριών μηνών , από 23-11-2023 έως και 22-02-2024, συνολικού ποσού 13.206,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στην Ξάνθη σήμερα την 23-11-2023, ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ροφαέλα Ελένη , Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ξάνθης (ΑΦΜ 999389693) και
2. Ο Γιαννάκης Δημήτριος του Αντωνίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με το διακριτικό **ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ** ,(ΒΙ ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 570 22, ΑΦΜ 094373941, τηλ. 2310569800, e-mail: info@temak-aete.gr) συνομολόγησαν, συναποδέχτηκαν και συναποφάσισαν τα εξής:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του αναθέτει την προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος χλωρίωσης δεξαμενών νερού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης (CPV: 42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης) συνολικής συμβατικής αξίας 10.650,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (13.206,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) στην εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ**» (στο εξής «Ανάδοχος») ύστερα από τη διενέργεια της με αριθμ. 14898/06-10-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας του Γ.Ν. Ξάνθης.

Η σχετική ανάληψη υποχρέωσης (Κ.Α.Ε.7127) για το οικονομικό έτος 2023 εγκρίθηκε με την με αριθμ. ΟΙΚ.Υ 466/7-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΦΤ46907Ω-9ΡΡ) απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ξάνθης.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1.**Συστατικά στοιχεία της Σύμβασης**

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση είναι τα εξής:

- α. Η με αριθμ. 14898/06-10-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013551420,ΑΔΑ:ΨΧΩΔ46907Ω-ΙΟ0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος χλωρίωσης δεξαμενών νερού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης (CPV: 42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης) συνολικού κόστους 13.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (16.120,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 23-10-2023.
- β. Η προσφορά του Αναδόχου στον ανωτέρω διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: : 15678/20-10-2023), συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς.
- γ. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού Αναδόχου (αρ. πρωτ.: 15678/20-10-2023) στον ανωτέρω διαγωνισμό.
- δ. Η με αριθμ. 450/13-11-2023 (ΑΔΑ : ΨΕΤΨ46907Ω-4BP) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την οριστική κατακύρωση της ανάθεσης της προμήθειας και τοποθέτησης του ανωτέρω διαγωνισμού στον Ανάδοχο.

Τα ανωτέρω έγγραφα υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στη παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο σύνολο με αυτή, υπό την έννοια ότι οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται στην παρούσα Σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σε αυτή ανωτέρω έγγραφα, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους αυτής και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις.

Άρθρο 2.**Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου της Σύμβασης**

Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος χλωρίωσης των δύο δεξαμενών νερού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Πιο αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι οι εξής:

1. Γενική περιγραφή συστήματος

Πλήρες σύστημα μέτρησης-ελέγχου-ρύθμισης της τιμής του ελεύθερου χλωρίου με όργανο μέτρησης και ελέγχου και αισθητήριο μέτρησης χλωρίου σε ειδική θήκη συναρμολογημένα σε κατάλληλο πλαίσιο για επιτοίχια στήριξη, μία δοσομετρική αντλία αναλογικής λειτουργίας συναρμολογημένη επί δοχείου αποθήκευσης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, έναν φλοτεροδιακόπτη προστασίας από ξηρά λειτουργία και ένα κιτ μέτρησης του ελεύθερου χλωρίου. Για την λειτουργία του συστήματος θα κατασκευαστούν δύο γραμμές ανακυκλοφορίας του νερού στις δύο δεξαμενές του Νοσοκομείου μέσω αντλητικού συγκροτήματος. Στην προμήθεια του συστήματος περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού. Το σύστημα θα παραδοθεί

πλήρες, τοποθετημένο και σε λειτουργία. Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου Ξάνθης στον χειρισμό του συστήματος και θα παραδώσει φάκελο με οδηγίες για την λειτουργία και την συντήρηση του στην Ελληνική γλώσσα.

2. Τεχνικές προδιαγραφές

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

2.1. Σύστημα μέτρησης ελεύθερου χλωρίου

Σκοπός του συστήματος

Η προμήθεια του συστήματος αποσκοπεί στον έλεγχο και στην ρύθμιση της τιμής του ελευθέρου χλωρίου στο νερό των δύο δεξαμενών.

Τρόπος ελέγχου

Το σύστημα θα τοποθετηθεί στην ανακυκλοφορία των δεξαμενών αποθήκευσης νερού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ομοιόμορφη χλωρίωση τους. Η μέτρηση του ελευθέρου χλωρίου θα γίνεται στην γραμμή ανακυκλοφορίας. Η δοσομέτρηση του υποχλωριώδους νατρίου θα γίνεται με μία δοσομετρική αντλία η οποία θα δέχεται αναλογικό σήμα 4-20 mA από τον ελεγκτή του συστήματος. Ανάλογα με τη συγκέντρωση του ελευθέρου χλωρίου στη δεξαμενή, η δοσομετρική αντλία θα αλλάζει το ρυθμό δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου προκειμένου να διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση ελευθέρου χλωρίου στη δεξαμενή.

Μέρη του συστήματος

- Όργανο μέτρησης
- Αισθητήριο μέτρησης χλωρίου 0 - 2 ppm αμπερομετρικού τύπου
- Θήκη τοποθέτησης του αισθητηρίου με επαγωγικό διακόπτη ανίχνευσης ροής, ρυθμιστική βαλβίδα και βαλβίδα δειγματοληψίας
- Φίλτρο φύσιγγας 50μm κατακράτησης αιωρούμενων στερεών
- Μειωτής πίεσης νερού
- Βαλβίδα διακοπής νερού τροφοδοσίας
- Πλαίσιο τοποθέτησης του εξοπλισμού

Λειτουργίες

1. Το σύστημα θα δέχεται δύο σημεία ρύθμισης (set points) της επιθυμητής τιμής. Θα διαθέτει προστασία από έλλειψη ροής, οπότε και θα διακόπτει την λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας, για να προστατεύσει από πιθανή υπερχλωρίωση
 - Θα διαθέτει τέσσερεις ψηφιακές εξόδους, δύο για τα set points, μία εφεδρική (auxiliary) και μία προειδοποίησης (alarm)
 - Θα διαθέτει δύο αναλογικές εξόδους 4-20 mA και δύο TTL με 0-999 παλμούς /min
 - Θα διαθέτει χειροκίνητη αντιστάθμισης θερμοκρασίας

2.2 Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης

Η δοσομετρική αντλία θα είναι πολλαπλών λειτουργιών, με μικροεπεξεργαστή, οθόνη υγρών κρυστάλλων, ρυθμιζόμενης παροχής από 0% έως 100% της μέγιστης. Όλα τα τμήματα της που έρχονται σε επαφή με τα χημικά θα είναι κατασκευασμένα από υλικά πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις τους.

Με τη βοήθεια διαφράγματος από τεφλόν θα γίνεται αναρρόφηση του δοσομετρούμενου υγρού και στη συνέχεια θα προωθείται προς την κατάθλιψη, στην επιθυμητή ποσότητα.

Χαρακτηριστικά αντλίας

Πιστοποίηση κατασκευής	:	CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	:	5°C έως 40°C
Σχετική υγρασία	:	Έως 80% για θερμοκρασία έως 30°C
Βαθμός ρύπανσης	:	2
Υπέρταση	:	Κατηγορία II
Παροχή αντλίας	:	1 lt/h σε πίεση 15 bar
Ηλεκτρική τροφοδοσία	:	230V, 50-60Hz
Απορροφούμενη ισχύς	:	< 40 watt
Προστασία	:	Τουλάχιστον IP65
Σώμα αντλίας	:	PVDF
Διάφραγμα	:	PTFE
Σωλήνας αναρρόφησης	:	Διάφανος εύκαμπτος από PVC
Σωλήνας κατάθλιψης	:	Πολυαιθυλένιο
Βαλβίδα έγχυσης	:	PVDF
Φίλτρο αναρρόφησης	:	PVDF
Βαλβίδες αντεπιστροφής	:	Κεραμικές τύπου μπίλιας

Εξοπλισμός

Η δοσομετρική αντλία θα είναι εξοπλισμένη με:

- I. Χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού ενσωματωμένη πάνω στην κεφαλή της δοσομετρικής.
- II. Φίλτρο αναρρόφησης με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
- III. Βαλβίδα έγχυσης με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.

Λειτουργία

Η δοσομετρική αντλία θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με τους παρακάτω τρόπους:

- 1) Χειροκίνητα με προγραμματιζόμενη λειτουργία με:
 1. 0-120 παλμούς ανά λεπτό
 2. 0-120 παλμούς ανά ώρα
 3. 0- 48 παλμούς ανά ημέρα
- 2) Αυτόματα αναλογικά βάσει σήματος ρυθμιζόμενου εύρους 0-20 mA με βήμα 0,1 και με δυνατότητα αντιστοίχισης ρυθμιζόμενου εύρους εμβολισμών 0-120 ανά λεπτό.
- 3) Αυτόματα αναλογικά βάσει του σήματος παλμικού ογκομετρητή (σχέσεις 1xN, 1xN(M), 1:N), με εύρος παλμού 10 msec και μέγιστη συχνότητα παλμών 40 ανά sec.
- 4) Αυτόματα αναλογικά βάσει του σήματος παλμικού ογκομετρητή με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής συγκέντρωσης του δοσομετρούμενου χημικού σε ppm.
- 5) Αυτόματα χρονικά με δυνατότητα προγραμματισμού σε εβδομαδιαία ή/και ημερήσια βάση έως και οκτώ κύκλων λειτουργίας ανά ημέρα.

Αυτοματισμοί

Η δοσομετρική αντλία θα είναι εξοπλισμένη με:

- IV. Έξοδο ψυχρής επαφής σε περίπτωση παύσης της τροφοδοσίας της με παροχή ρεύματος.
- V. Έξοδο ψυχρής επαφής σε περίπτωση υπέρβασης ορίου εισερχομένων παλμών.

VI. Ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου.

VII. Ενσωματωμένο βομβητή.

VIII. Δυνατότητα σύνδεσης φλοτεροδιακόπτη για προστασία από ξηρή λειτουργία ή απομακρυσμένου ελέγχου της έναρξης και της παύσης με χρονοκαθυστέρηση ασφαλείας 3 sec.

2.3. Δοχείο κυλινδρικό πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 100lt για την αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου. Το δοχείο θα είναι λευκού χρώματος με βιδωτό καπάκι και βαθμονομημένο.

2.4. Τεστ κιτ μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου περιοχής μέτρησης 0-2ppm επαρκές για την διενέργεια τουλάχιστον 100 μετρήσεων κατάλληλο για μετρήσεις σε πόσιμο νερό.

2.5 Αντλία ανακυκλοφορίας του νερού των δεξαμενών

Η αντλία θα εξασφαλίζει παροχή ανακυκλοφορίας 16 έως 43 m³/h σε μανομετρικό 11,3 – 8,32 mΥΣ και θα διαθέτει τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 1,5 kW.


Η αντλία ανακυκλοφορίας του νερού των δεξαμενών θα είναι φυγοκεντρική, οριζόντια, τύπου μονομπλόκ, με ηλεκτροκινητήρα συνδεδεμένο απευθείας στον ίδιο άξονα με την αντλία. Η παροχή της αντλίας στο σημείο λειτουργίας θα είναι 36,6m³/h σε μανομετρικό ύψος 9,29m με βαθμό απόδοσης 82,5%.

Το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, ο άξονας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 431 και η πτερωτή είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί με τάση 400V, 50Hz, στις 1433rpm. Έχει βαθμό προστασίας IP55 με κλάση μόνωσης F. Ο ελάχιστος δείκτης απόδοσης MEI σύμφωνα με την οδηγία EU N0547/2012 είναι >0,7.

2.6. Ροόμετρα (τεμάχια 2)

Στην γραμμή ανακυκλοφορίας κάθε δεξαμενής θα τοποθετηθεί ροόμετρο συνεχούς ένδειξης της παροχής νερού με άκρα σύνδεσης 2,5 “ και περιοχή μέτρησης 2.500-25.000 lt/h.

Σχέδιο του χλωριωτή των δύο δεξαμενών νερού του νοσοκομείου

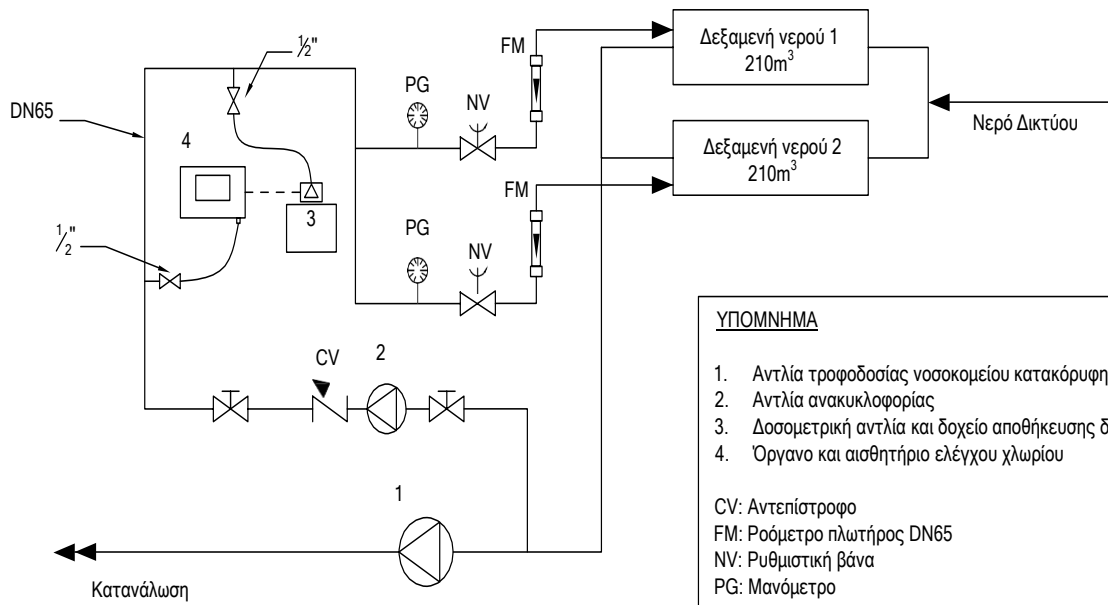

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Αντλία τροφοδοσίας νοσοκομείου κατακόρυφη
2. Αντλία ανακυκλοφορίας
3. Δοσομετρική αντλία και δοχείο αποθήκευσης διαλύματος
4. Όργανο και αισθητήριο ελέγχου χλωρίου

CV: Αντεπίστροφο
FM: Ροόμετρο πλωτήρος DN65
NV: Ρυθμιστική βάνα
PG: Μανόμετρο

Τεχνική Υπηρεσία	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ: Ιατρίδης Α.	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΛΩΡΙΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ
12/4/2023	

Άρθρο 3.**Διάρκεια της σύμβασης.**

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις μήνες από την 23-11-2023 έως και την 22-02-2024.

Άρθρο 4.**Παρακολούθηση της σύμβασης.**

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Γ Ν Ξάνθης, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ξάνθης) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρ. 132 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.3 της Πρόσκλησης.

Άρθρο 5.**Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση**

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Άρθρο 2 της παρούσας.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους θα συντάξει πρωτόκολλα (προσωρινής / οριστικής παραλαβής) σύμφωνα με το άρ. 219 του Ν.4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρ. 220 του Ν.4412/2016.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και στο άρθρο 8 της Πρόσκλησης.

Άρθρο 6.**Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις - Δικαιολογητικά**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ με το τίμημα της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, συνολικού κόστους 10.650,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (13.206,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικείμενου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται της ακόλουθες κρατήσεις:

- Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. Δυα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή του Α:3 του Ν. 3580/2007.
- Ποσοστό 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ σε εφαρμογή του Ν. 4912/22 (Α' 59) και στο Ν. 4413/2016 (Α' 148).
- Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά της κείμενες διατάξεις
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.

Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές (εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.

Αρθρο 7.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει κατά την υπογραφή της παρούσας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής ποσού που να καλύπτει το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι τουλάχιστον 426,00 € και ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Τα στοιχεία της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής είναι τα ακόλουθα:

Πιστωτικό Ίδρυμα: **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

Αριθμός Εγγυητικής Επιστολής: **ΒΤΔ059844/Β' / 21-11-2023**

Ποσό εγγύησης: **426,00€**

Ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης: **28-02-2024**

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με την έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκδότη αυτής και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας και σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση αυτού για επικείμενη κατάρπτωση.

Άρθρο 8.

Ρήτρα εχεμύθειας σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

1. Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου, γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σε αρχεία με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την αναθέτουσα αρχή.
2. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη.
4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του.
5. Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9.

Κυρώσεις.

Για κάθε παράβαση του Αναδόχου το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των Ν.4270/2014 και Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη Πρόσκληση.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποφάσισαν οι παραπάνω και προς απόδειξη τους εγγράφει η σύμβαση αυτή σε δύο (2) αντίγραφα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος, αφού υπεγράφησαν και από τους δύο.

Οι Συμβαλλόμενοι:

**Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης**

Ο Ανάδοχος

Ροφαέλα Ελένη