

ΑΔΑΜ:ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Φ.831/7205
Σ.2763
Αραξος, 24 Ιουλ 25

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 71/2025 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017032011
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017056692
γ. ΠΥΠ (71) με ΑΔΑΜ: 25PROC017151456
δ. Φ.831/6402/Σ.2457/02-07-25/116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) 'περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησικών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα, απόρροια της από 04Β/141 Εντολής Αγοράς της Μ.Ε.Ε.Π.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα, ως απόρροια της υπ' αρ. 4836 ΑΑΥ Οικ. Έτους 2025 ποσού 28.000,00€.

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε έναν (1) Οικ. Φορέα «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

η. Την ληφθείσα Οικ. Προσφορά της «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com συνολικής αξίας 25.738,18 € με ΦΠΑ.

θ. Τη (δ) σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης, στον Οικ. Φορέα που κατέθεσε Προσφορά «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ι. Την αξιολόγηση της ως άνω κατατεθείσας προσφοράς που προσκλήθηκε με τη (γ) σχετική και υπέβαλε τελικώς προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών ανάθεσης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

ια. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για κάλυψη απαίτησης Μονάδος.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε αποδεκτή την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, που ανταποκρίθηκε στην (γ) ανωτέρω γενόμενη σχετική Πρόσκληση της Μονάδος και υπέβαλλε αντίστοιχη οικονομική προσφορά:

α. «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com

3. Κρίνουμε αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com

4. Κρίνουμε αποδεκτή την τεχνική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com

5. Κρίνουμε αποδεκτή την οικονομική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, όπως αυτή και τελικώς υποβλήθηκε, καθόσον είναι εντός της προϋπολογισθείσας αξίας της εν θέματι δαπάνης ως το αντίστοιχο εγκεκριμένο αίτημα και τα τεχνικά της στοιχεία κρίθηκαν αποδεκτά, πληρώντας τις απαιτήσεις της πρόσκλησης:

α. «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com

6. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, κατόπιν της (δ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com

7. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169, Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email: info@panoutsos.com την προμήθεια των κάτωθι υλικών ως συνημμένη Οικονομική/Τεχνική Προσφορά του Παραρτήματος «Α» αντίστοιχα της παρούσας:

A/A	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Ποσ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1.	Υλικά για αυτόματα συστήματα Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης των Υ/Γ Συντήρησης 335Μ-336Μ				
α.	Πίνακα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος – addressable 1 βρόγχου μαζί με control module και μπαταρίες	TEM	2	1.320,00€	2.640,00€
β.	Δέσμες Πυρανίχνευσης	TEM	6	626,66€	3.759,96€
γ.	Πυρανιχνευτές καπνού	TEM	144	38,88€	5.598,72€
δ.	Control module	TEM	2	38,00€	76,00€
ε.	Monitor module με 1 επαφή	TEM	18	20,00€	360,00€
στ.	Τροφοδοτικό κομπλέ με 2 μπαταρίες	TEM	2	91,00€	182,00€
ζ.	Μπουτόν	TEM	12	37,16€	445,92€
η.	Σειρήνες	TEM	8	60,00€	480,00€
θ.	Συσσωρευτές συστήματος κατάσβεσης	TEM	4	18,00€	72,00€
ι.	Ενεργοποιητής κατάσβεσης	TEM	1	510,00€	510,00€
ια.	Υλικό κατάσβεσης FM 200	TEM	17	96,00€	1.632,00€
2.	Υλικά για αντλητικά Συγκροτήματα των Υ/Γ Συντήρησης 335Μ-336Μ-ΜΣΒ Συνεργείο Κινητήρων – ΜΣΒ Συνεργείο WEAPON.				
α.	Μπαταριά 12 volt 180 Ah 1000 A	TEM	3	420,00€	1.260,00€
β.	Ανεπίστροφο 1 & 1/4 ορειχάλκινο για αντλία Jokey	TEM	2	124,00€	248,00€
γ.	Ανεπίστροφο σπαστού δίσκου (πλακέ) Dn80	TEM	2	240,00€	480,00€
δ.	Μανόμετρο γλυκερίνης 1-16 A	TEM	2	42,50€	85,00€

ε.	Σπρέι αιθέρα για την εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα	TEM	1	12,00€	12,00€
στ.	Βάνα 4" τύπου Ball Valve	TEM	2	475,00€	950,00€
ζ.	Ακροδέκτης μπαταρίας	TEM	1	45,00€	45,00€
η.	Μεταλλικό στήριγμα βαρέως τύπου για την στήριξη της σωλήνας εξόδου τροφοδοσίας νερού με το αντλιοστάσιο μαζί με 2 στήριγματα 2" βιδωμένα στη μεταλλική κατασκευή.	TEM	1	390,00€	390,00€
θ.	Ball-valve 2 & 1/2	TEM	1	55,00€	55,00€
ι.	Μαρκούτσι πετρελαίου υψηλής πίεσης	TEM	2	72,50€	145,00€
ια.	Σωληνάκια επιστροφής πετρελαίου στο δοχείο καυσίμου	TEM	2	26,00€	52,00€
ιβ.	Βάνα και σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2"	TEM	1	450,00€	450,00€
ιγ.	Φλοτέρ δεξαμενής 2", ορειχάλκινο	TEM	1	220,00€	220,00€
ιδ.	Φλοτέρ 1 & 1/4	TEM	1	145,00€	145,00€
ιε.	Συστολή 1 & 1/4 ορειχάλκινη	TEM	1	28,00€	28,00€
ιστ.	Βαλβίδα δοχείου διαστολής	TEM	1	75,00€	75,00€
ιζ.	Βάνα πεταλούδα 3"	TEM	1	130,00€	130,00€
ιη.	Ανεπίστροφο τύπου κλαπέτο 3"	TEM	1	230,00€	230,00€
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :					20.756,60€
Φ.Π.Α. (€) :					4.981,58€
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :					25.738,18€

8. Επιπρόσθετα, στη συνημμένη Οικονομική/Τεχνική Προσφορά του Οικ. Φορέα «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας, καθορίστηκαν τα κάτωθι για τα υπό προμήθεια υλικά:

α. Εταιρεία κατασκευής και Χώρα Προέλευσης των υπό προμήθεια ειδών: Πυρανίχνευση (INIM Ιταλίας, TELETEK Αγγλίας).

β. Χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων υλικών: Ένα (1) έτος.

γ. Το σύνολο των απαιτούμενων υλικών θα είναι σε κατάσταση: καινούργιου και αμεταχείριστου.

δ. Προσκομίζω prospectus υλικών: Θα παραδοθεί πλήρης Τεχνικός Φάκελος με το πέρας των εργασιών.

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Οι ως άνω δαπάνες υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Τα προς προμήθεια είδη καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη (γ) σχετική και περιγράφονται στο Παράστημα «Β» της παρούσας.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στη 116 Πτέρυγα Μάχης, έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως την **30^η Σεπτεμβρίου 2025**.

13. Η τμηματική παράδοση των αγαθών έχει ως εξής: Δεν υφίσταται.

14. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη παραδίδονται στη Διαχείριση εφοδιασμού της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται, εφόσον επιθυμεί, και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

15. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

16. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Προσοχή: Τιμολόγιο του προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0007 για την 116ΠΜ), βάσει των καθοριζόμενων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

17. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.

α. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

β. Δεδομένου ότι προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, ως παράγραφος 16 ανωτέρω, εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τότε η εξόφληση γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή.

18. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

19. Ο ανάδοχος στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα οφείλει να προσέλθει εντός μιας (1) ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

20. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

21. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στη ΔΠΔ/Τμ. Πυρασφάλειας.

22. Το παρόν συντονίστηκε με τη Διεύθυνση Προστασίας Δυνάμεων (ΔΠΔ).

23. Πληροφορίες: Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία, Διαχειρίστρια Δαπανών, Τηλ. 2693055039.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία
Διαχειρίστρια Δαπανών

Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Γούλας
Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική προσφορά της εταιρείας «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Β» Τεχνική προσφορά της εταιρείας «Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«Α. ΠΑΝΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.Ο.Ε.», Δ/ση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 169,
Πάτρα ΤΚ: 26442, ΑΦΜ: 099728628 , ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610456100 email:
info@panoutsos.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

116ΠΜ/Τμ. Οικονομικού, ΔΠΔ/Τμ.Πυρ.

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Αραξος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 099728620

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610 456100/2610 221386/info@panoutsos.com

Α/Α	ΦΥ	Περιγραφή Εργασίας	ΜΜ	Ποσ. σε TEM	Τιμή ΜΜ χωρίς ΦΠΑ (€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)
1.		Τα Υλικά που Αφορούν τα Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης των ΥΓ Συντήρησης 335Μ-336Μ αποτυπώνονται ως κάτωθι:				
α.	351110 00-5	Πίνακα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος - addressable 1 βρόγχου μαζί με control module και μπαταρίες	TEM	2	1.320,00	2.640,00
β.		Δέσμες Πυρανίχνευσης	TEM	6	626,66	3.759,96
γ.		Πυρανιχνευτές καπνού	TEM	144	38,88	5.598,72
δ.		Control module	TEM	2	38,00	76,00
ε.		Monitor module με 1 επαφή	TEM	18	20,00	360,00
στ.		Τροφοδοτικό κομπλέ με 2 μπαταρίες	TEM	2	91,00	182,00
ζ.		Μπουτόν	TEM	12	37,16	445,92
η.		Σειρήνες	TEM	8	60,00	480,00
θ.		Συσσωρευτές συστήματος κατάσβεσης	TEM	4	18,00	72,00
ι.		Ενεργοποιητής κατάσβεσης	TEM	1	510,00	510,00
ια.		Υλικό κατάσβεσης FM 200	TEM	17	96,00	1.632,00
2.		Τα Υλικά που Αφορούν τα Αντλητικά Συγκροτήματα των ΥΓ Συντήρησης 335Μ-336Μ-ΜΣΒ Συνεργείο Κινητήρων-ΜΣΒ Συνεργείο WEAPON αποτυπώνονται ως κάτωθι:				
α.	351110 00-5	Μπαταρία 12 volt 180 Ah 1000 A	TEM	3	420,00	1.260,00
β.		Ανεπίστροφο 1 1/4 ορείχαλκισ για αντίλο Jokey	TEM	2	124,00	248,00

Α/Α	Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	ΜΜ	Ποσ. σε ΤΕΜ	Τμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Σύνολο με Φ.Π.Α. (€)
γ.	351110 00-5	Ανεπίστροφο σπαστού δίσκου (πλάκέ) Dn80	ΤΕΜ	2	240,00	480,00
δ.		Μανόμετρα γλυκερίνης 1-16 Α	ΤΕΜ	2	42,50	85,00
ε.		Στρεί αιθέρα για την εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα	ΤΕΜ	1	12,00	12,00
στ.		Βάνα 4" τύπου Ball Valve	ΤΕΜ	2	475,00	950,00
ζ.		Ακροδέκτης μπαταρίας	ΤΕΜ	1	45,00	45,00
η.		Μεταλλικό στήριγμα βαρέως τύπου για την στήριξη της σωλήνας εξόδου τροφοδοσίας νερού με το αντλιοστάσιο μαζί με 2 στηρίγματα 2" βιδωμένα στη μεταλλική κατασκευή.	ΤΕΜ	1	390,00	390,00
θ.		Ball-valve 2 & 1/2	ΤΕΜ	1	55,00	55,00
ι.		Μαρκούτσι πετρελαίου υψηλής πίεσης	ΤΕΜ	2	72,50	145,00
ια.		Σωληνάκια επιστροφής πετρελαίου στο δοχείο καυσίμου	ΤΕΜ	2	26,00	52,00
ιβ.		Βάνα και σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2"	ΤΕΜ	1	450,00	450,00
ιγ.		Φλοτέρ δεξαμενής 2", ορειχάλκινο	ΤΕΜ	1	220,00	220,00
ιδ.		Φλοτέρ 1 & 1/4	ΤΕΜ	1	145,00	145,00
ιε.		Συστολή 1 & 1/4 ορειχάλκινη	ΤΕΜ	1	28,00	28,00
ιστ.		Βαλβίδα δοχείου διαστολής	ΤΕΜ	1	75,00	75,00
ιζ.		Βάνα πεταλούδα 3"	ΤΕΜ	1	130,00	130,00
ιη.		Ανεπίστροφο τύπου κλαπέτο 3"	ΤΕΜ	1	230,00	230,00
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€):					20756,60	
Φ.Π.Α. (€):					4981,58	
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€):					25.738,18	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%.
2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

25PROC017151456 2025-07-04

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Πέραν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο, όπως καθορισθούν τα κάτωθι:

α. Εταιρεία κατασκευής και Χώρα Προέλευσης των υπό προμήθεια ειδών:ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (INIM Ιταλίας, ΤΕΛΕΤΕΚ Αγγλίας)

β. Χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων υλικών: 1 έτος.....

γ. Χρόνος παράδοσης των αιτούμενων υλικών: 2 μήνες.....

δ. Παράδοση Υλικού: Στην Μοίρα Εφοδιασμού της 116ΠΜ (Αραξος) με μέσα της εταιρείας μας, αδαπάνως για την Υπηρεσία.

ε. Το σύνολο των απαιτούμενων υλικών θα είναι σε κατάσταση:ΚΑΙΝΟΥΡΧΙΟ... & ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ..... (καινούργιου/ μεταχειρισμένου/ ανακατασκευασμένου)

στ. Προσκομίζω prospectus υλικών: ΝΑΙ... (ΕΠΙΣΗΣ... ΟΑ... ΔΟΔΕΚΙ ΠΡΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ζ. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: 2 μήνες.....

5. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα – υποχρέωση για υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), βάσει των καθοριζομένων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση, εφόσον η εν λόγω δαπάνη έχει συνολική αξία από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ και άνω: ...ΝΑΙ.....

Υπογραφή Εταιρείας

Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
ΚΕΝΤΡ. Μ.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΛΟΗΝΩΝ 189 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ/ 2610 273.143, 2610 221.386
Α.Φ.Μ. 099728628 Α' ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

SensolIRIS

Teletek

electronics


SensolIRIS S130

Optical-Smoke Fire Alarm Detector

EN54-7

Description

SensolIRIS S130 is an addressable optical-smoke detector designed for installing in addressable fire alarm systems supporting TTE communication protocol. The detector is powered on from the panel and can be controlled via the communication protocol.

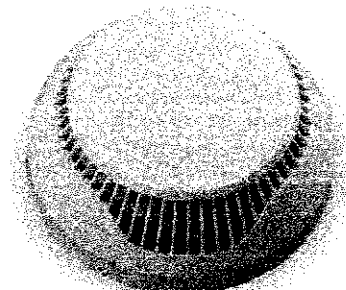


Technical and Environmental Specifications

Operating Voltage Range 15 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Consumption in quiescent state, no communication . . . < 160μA@27VDC
Consumption in quiescent state, with communication . . < 200μA@27VDC
Consumption in alarm state, with communication 6.5mA
Sensitivity, selectable from control panel. High/ Normal/ Middle/ Low
Output in alarm state at terminal RI (terminals 4/ 1) . . . 7.5 mA (max)/ 7.5V
Wire Gauge for terminals. 0.4mm² - 2.0mm²
Operating temperature -10°C to +60°C
Relative humidity resistance (93 ± 3)% @ 40°C
Protection IP30
Weight (including base). ~125g
Dimensions (including base) 103x42mm

CE¹⁵
1293


DoP No: 023
1293-CPR-0452

Tested by EVPU

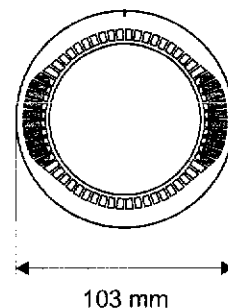

Packing Information

• **Master box** - 10 units SensolIRIS S130, dimensions 335 x 109 x 109 mm, without base.
All detectors are protected with a plastic cap.

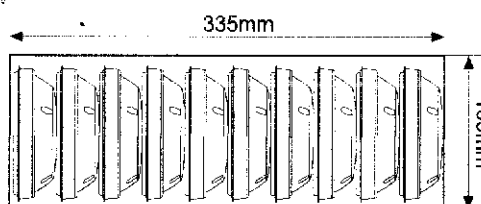

Compatible Product Range

- **IRIS** - Addressable Fire Panel, 4 loops, 96 Zones
- **IRIS PRO** - Addressable Fire Panel, metal box, 4 loops, 96 Zones
- **SIMPO** - Addressable Fire Panel, 2 loops, 48 Zones
- **SensolIRIS FRL-1** - Remote Fire Indicator
- **SensolIRIS B124** - Standard Base
- **SensolIRIS BSOU** - Addressable base with built-in sounder
- **SensolIRIS BSST** - Addressable base with built-in sounder and strobe
- **DeepBase W** - Deep base accessory, white, for mounting on rough surfaces, outdoor pipelines, etc.
- **SensolIRIS Programmer** - Address Programming Tool

Contact Information


IC0020

ADA: 9YI66-AI4



EN 54-11

CONVENTIONAL RESETTABLE MANUAL CALLPOINT

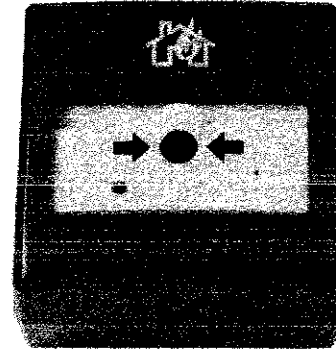

Conventional manual callpoint with resettable element for indoor use. Provided with wall mounting backbox. Suitable for flush mounting. Alarm signal is triggered by the pressing of the black sign in the front of the callpoint. The LED will light up when the device is activated. The callpoint comes with a key which can be used to open the housing and reset the device. Fixed manual callpoint systems are used to integrate the automatic signalling capacities of fire detection systems, as described in the regulations in force.

Each zone must include a certain number of manual callpoints. At least one of these callpoints must be located in a place which can be easily reached from all parts of the zone, at a distance of not more than 30m in low to average risk environments and 15m in average to high risk environments.

Alarm signalling is activated by pressing the transparent plastic frontplate (no broken glass) and reset by means of the plastic key.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Certification: CPR EN54pt11
- Serial self-addressing (each device is identified by a factory-assigned serial number)
- Cables: 2x2mm
- Connectors for the selection of the alarm resistance
- LED: multicolor for device status signalling
- Operating voltage: from 10 to 30V $\pm$
- Alarm resistance: 260 – 600 Ohm
- Alarm signals by colored LED and colored flag
- Operating temperature: from -10°C to +55°C
- Dimensions (HxWxD): 84X84X45 mm
- Weight: 126 g

IC0020


ADA: 9YI66-AI4



EN 54-11

0051
0051-CPR-1864

DIMENSIONS

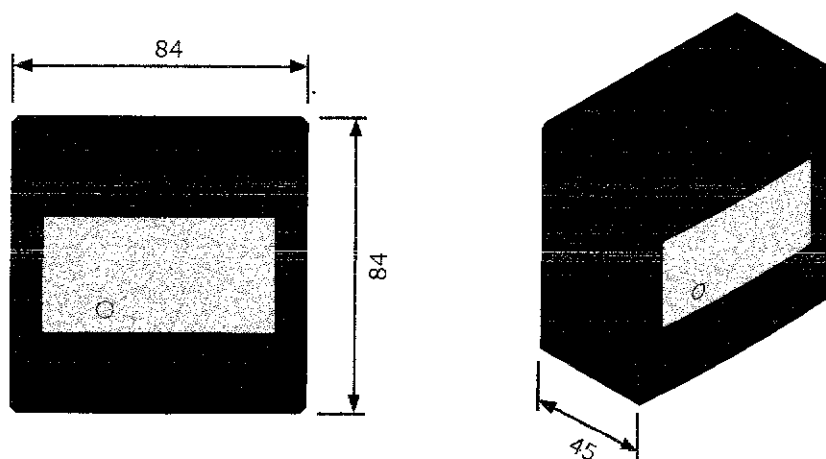

IN THE PACKAGE

- Package dimensions: 110 x 97 x 57 mm
- Weight with packaging: 170g

ORDER CODES

IC0020: conventional manual callpoint with resettable element.

WCP0020: transparent plastic screen against accidental activation for EC0020/IC0020 callpoint

FCP0020: plastic bracket for flush mounting for EC0020/IC0020 callpoint

DBCP0020: deep box for external pipe fitting for EC0020/IC0020 callpoint

KCP0020: key for resettable element for EC0020/IC0020 callpoint

inim
ELECTRONICS


Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALY
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Inim distributor's stamp
and signature

iRIS4

Addressable Fire Alarm Panel

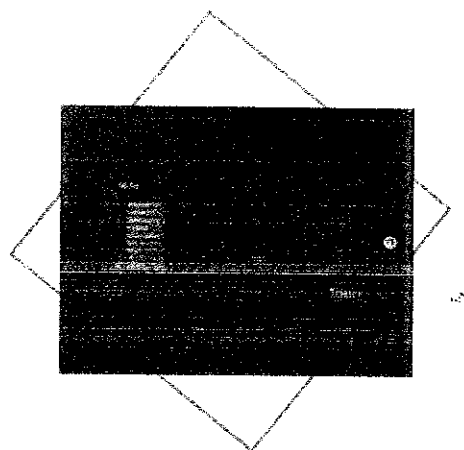

- Expandable from 1 to 4 loop controllers
- Up to 1000 devices per system
- 10 000 events log

iRIS4 is the most convertible fire alarm panel in Teletek portfolio. The panel offers a huge variety of functionalities, which help the installers for any type of installations – from small to large buildings. iRIS4 fits up to 4 loops and has a maximum coverage of 96 zones. Up to 250 devices can be connected to every system loop, with a total of 1000 for the whole system. The information for the system status is visualized on sensitive graphic display and LED indication for the zones and troubles. iRIS4 supports two protocols for communication (Teletek and System Sensor) in order to provide a vast range of devices and cope with the most demanding projects. Combined with the modular structure and the networking features there is no project which can't be accomplished with iRIS4. The initial purpose of iRIS4 is to be used for fire alarm warning but due to its flexible design it can be modified to carry out many other functions like control and indication applications, with direct integration into intelligent buildings through MODBUS protocol.

Features

- Expandable from 1 to 4 loop controllers
- 1000 devices per system
- 10 000 events log
- 5" TFT (color) display
- Multi-language menu
- 96 Zone LED Indicators
- Increased Sounder output - 500mA/24V DC
- AUX 24V/0.3A output for powering external devices is upgraded with reset function
- Redundant processor back up to the main one
- Detection and exact location of dual address devices
- Detection and exact location of a short circuit in the loop
- Loop break notification
- ModBUS TCP/IP protocol
- Changeable company logo file on the main screen
- Connectivity panel - Cloud server - mobile application for remote access for control, maintenance and programming
- Built-in LAN network card

Technical Specifications


Main Power Supply	230VAC $\pm 10\%$ / 15%, 50-60 Hz
Back-up Power Supply- lead batteries	12V/18Ah
Nominally internal battery resistance	<0,30hm
Storage Temperature	-10°C to +60°C
Operating temperature	-5°C to +40°C
Dust and moisture protection	IP 30
Relative Humidity	up to 95%(without condense)
Dimensions	430/330/120mm
Weight	6kg(without battery)

Last update: 01/2023

TELETEK

✉ info@teletek-electronics.by
🌐 teletek-electronics.com

inim®

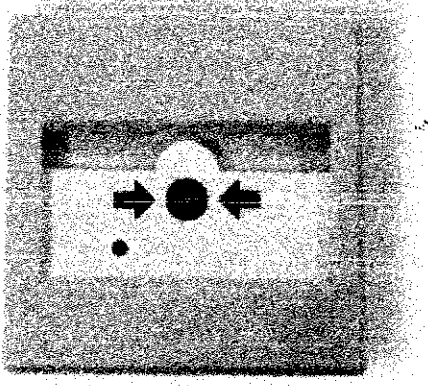

IC0020

Manual callpoint

- Manual callpoint with resettable element operated by plastic key (included).
- Warning flag and LED confirmation of activation.
- Selectable resistance

